


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»


Д.М. Беленький

« » _____ 2014 г.

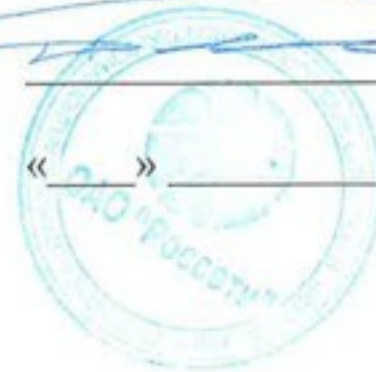

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-151/14**

Срок действия с 19.08. 2014 г. по 18.09. 2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией типа ZF28A-145 на наибольшее рабочее напряжение 145 кВ (для применения в сети 110 кВ РФ), номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости и номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


Shanghai Sieyuan High Voltage Switchgear Co., Ltd

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети» (не предназначены для коммутации в цикле «О-0,3с-ВО-20с-ВО», тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)

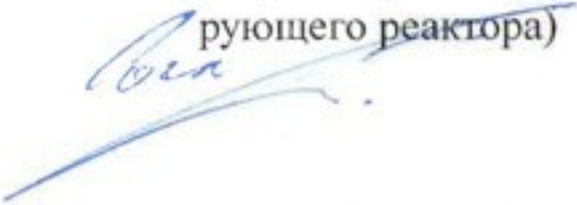
Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя и ОАО «Россети»